
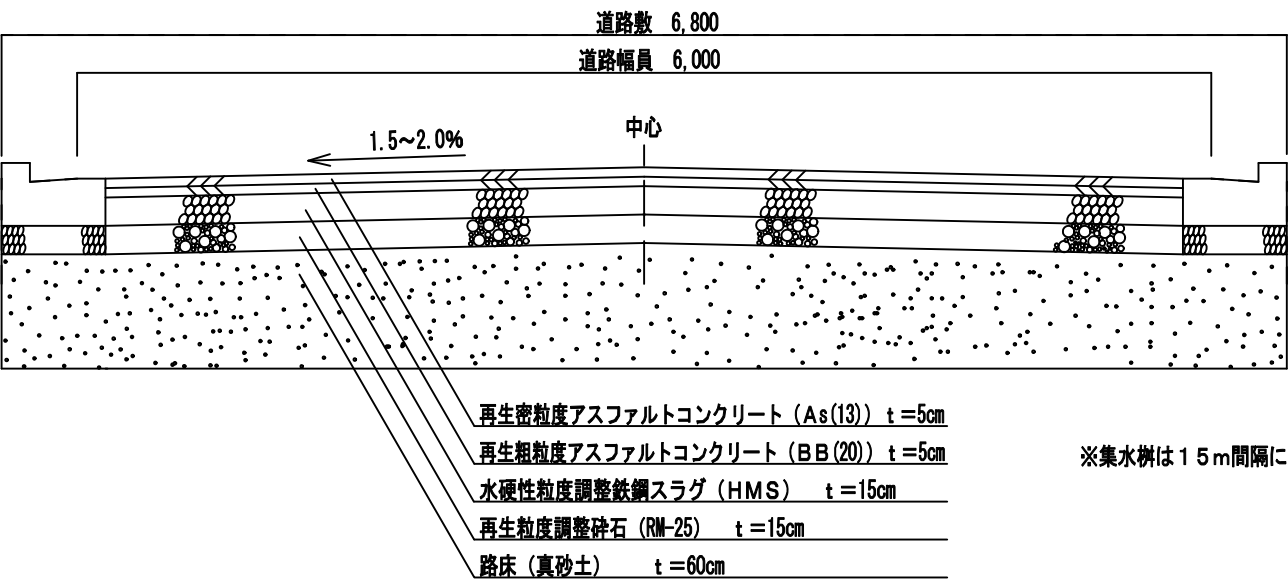
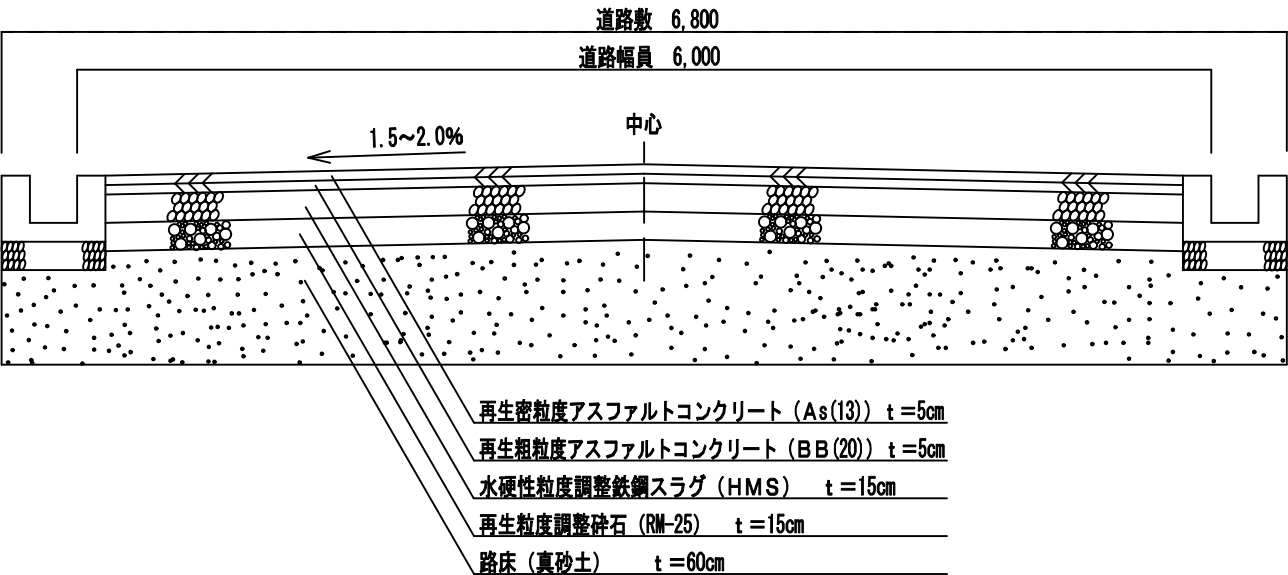
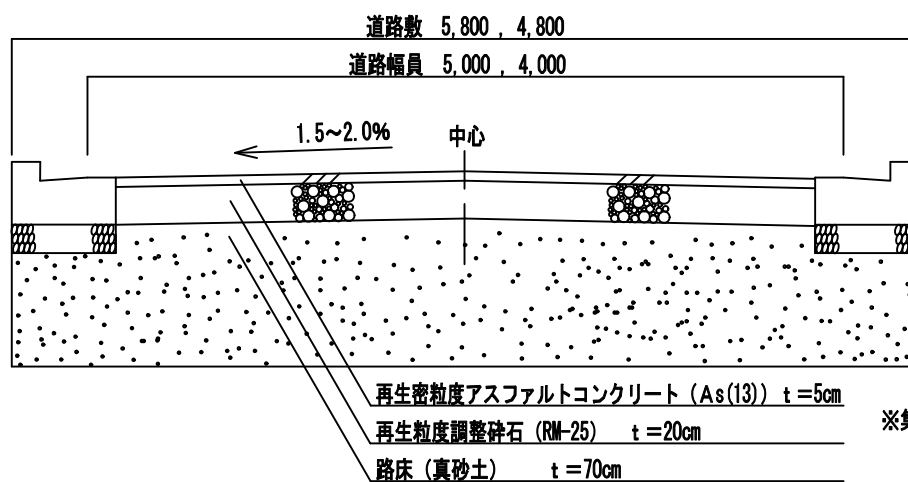


道路断面図 S=1/40

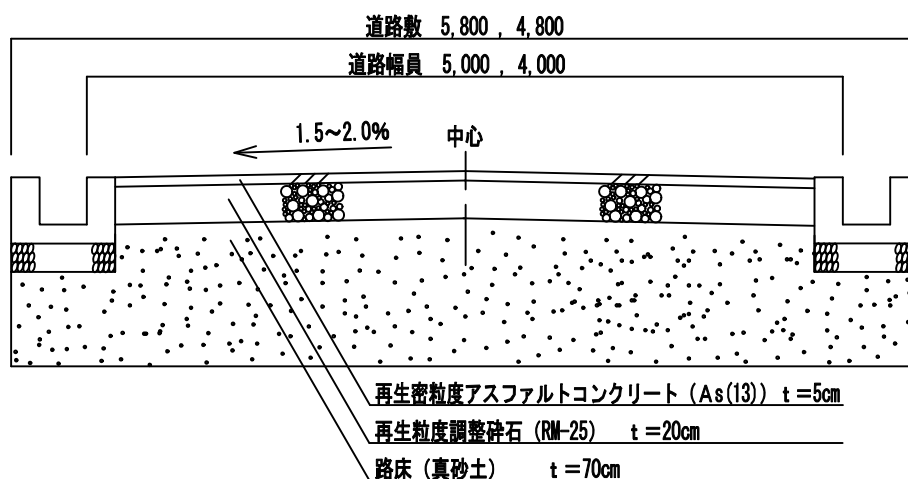

※集水樹は15m間隔にて設置


別図1-(2)道路の構造

道路断面図 S=1/40




※集水樹は15m間隔にて設置

別図2

L型側溝横断図 S=1/20

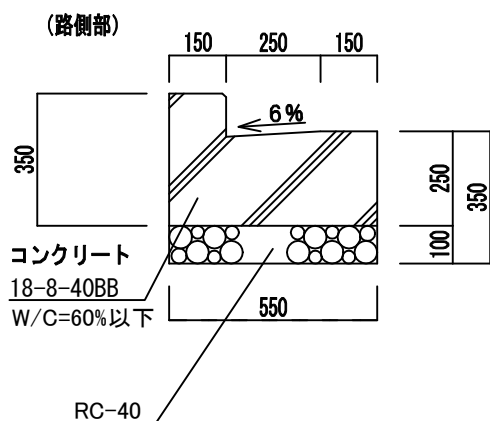


U型側溝横断図 S=1/20

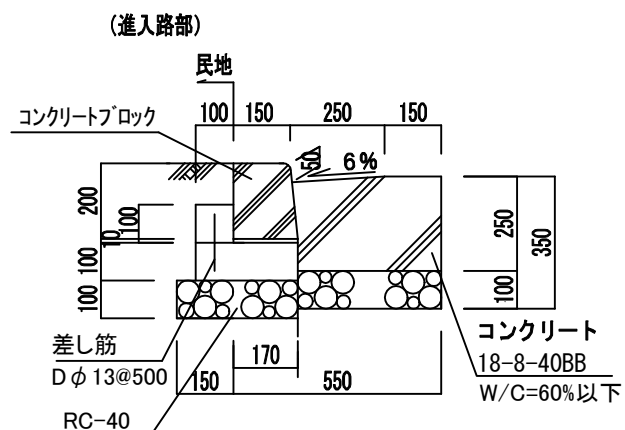
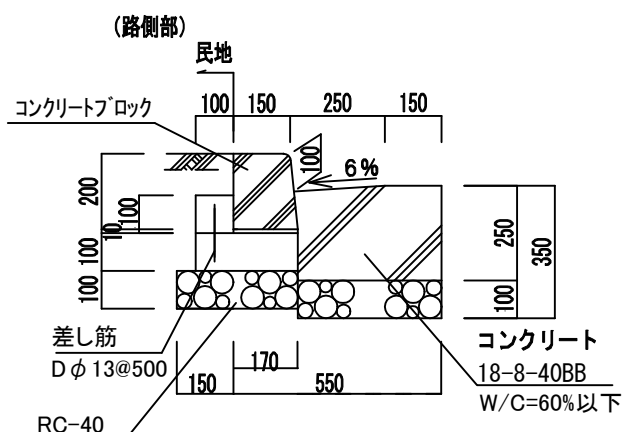
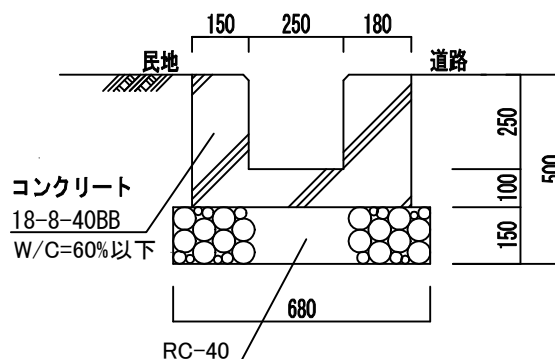


別図3 道路反射鏡

正面図

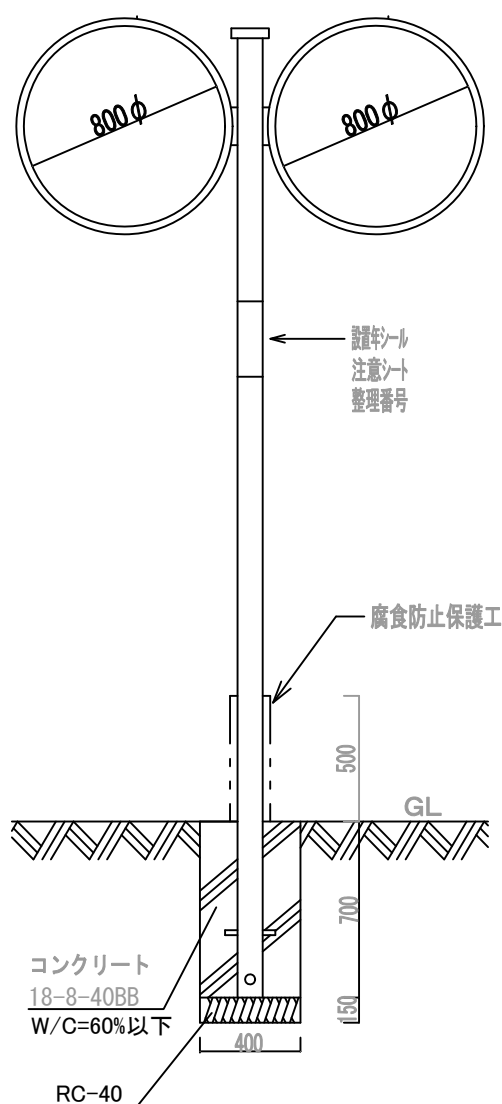

側面図

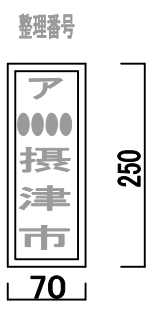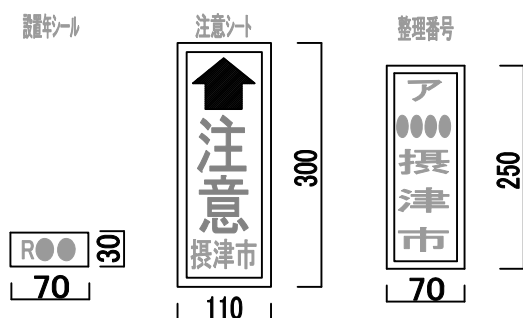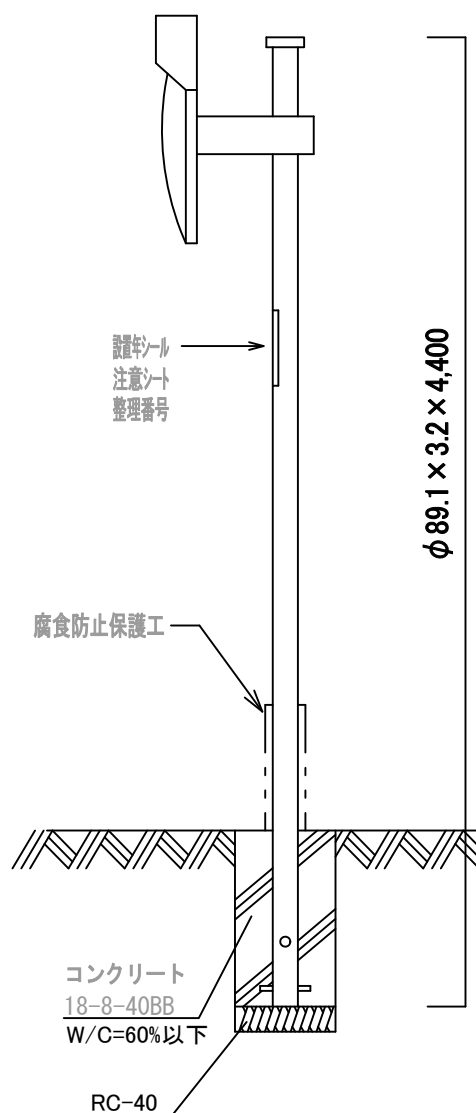

- | | | |
|--------|---|-----------------|
| 鏡 | － | アクリル製道路反射鏡 800φ |
| 支柱 | － | 直柱又は曲柱 |
| 設置年シール | － | 封入レンズ型 |
| 注意シート | － | 封入レンズ型 |
| 整理番号 | － | 封入レンズ型 |


- ## 支柱 一 直柱又は曲柱

- ## 設置年シール — 封入レンズ型


- ## 注意シート - 封入レンズ型

- 整理番号 ー 封入レンズ型

別図4 電柱用地

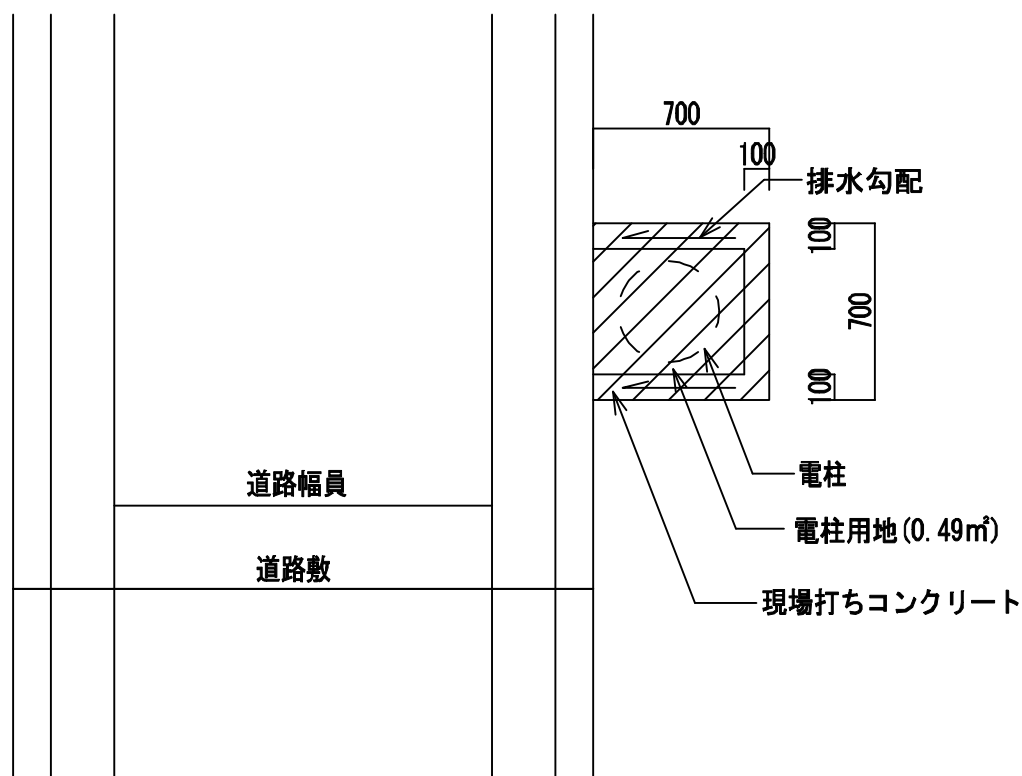

平面図



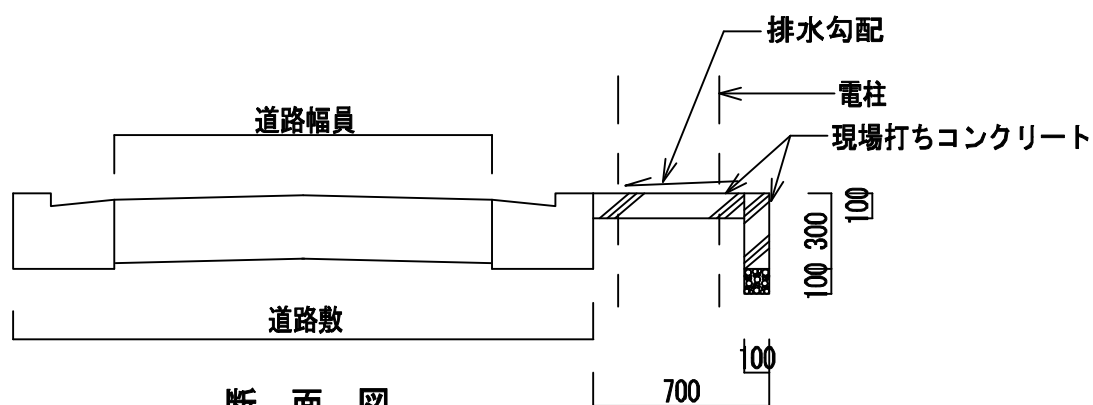


断面図

※W=100、t=300の現場打ちコンクリートを周囲に施工し、中は土間コンクリートt=100を施工する事。

L型透水(非透水)雨水枡

300×500



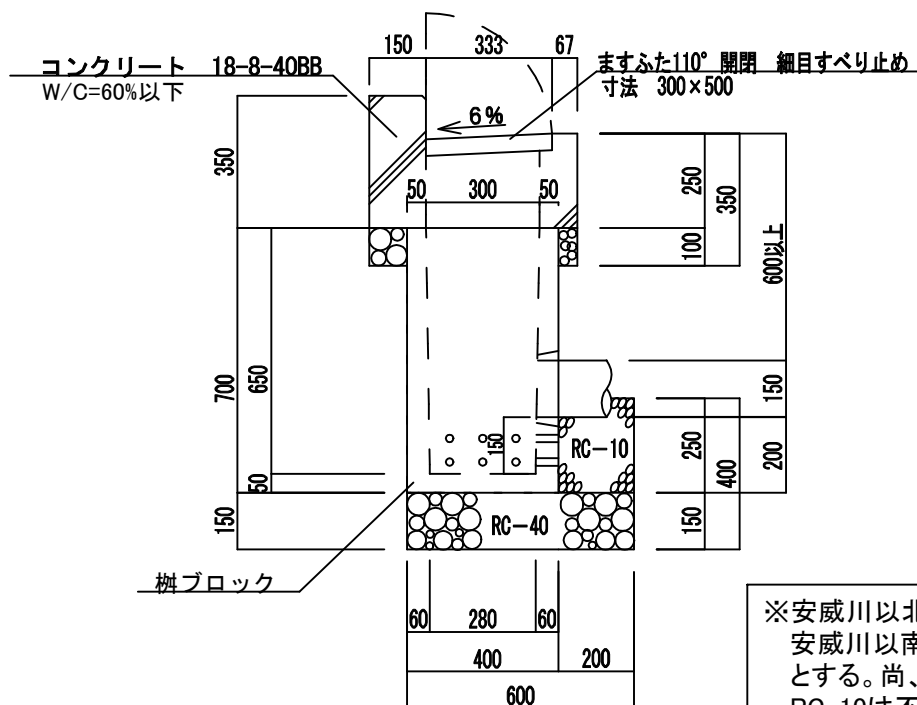
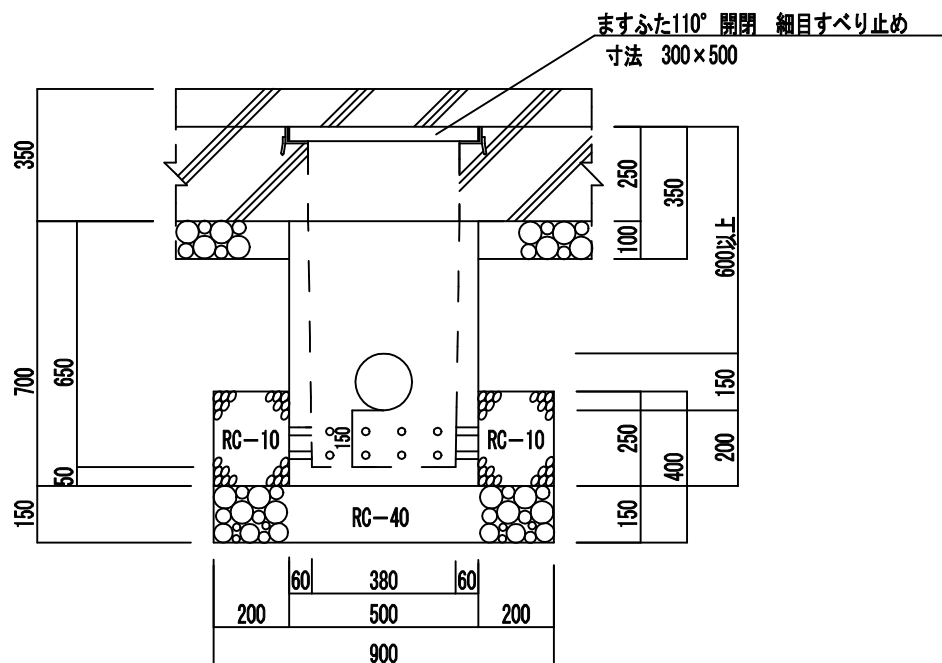
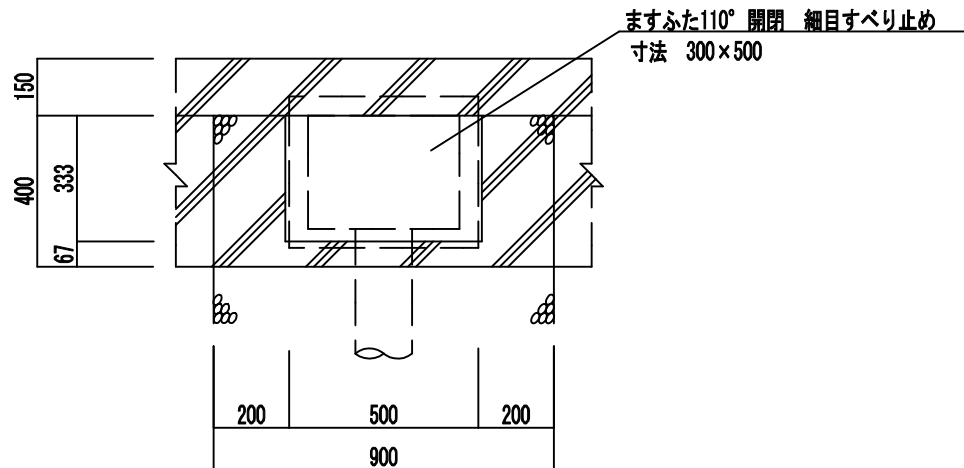


※安威川以北 透水雨水枡
安威川以南 非透水雨水枡
とする。尚、非透水雨水枡は
RC-10は不要とし、貫通穴は
埋めること。


別図5-(2)

U型透水(非透水)雨水枡

300×400

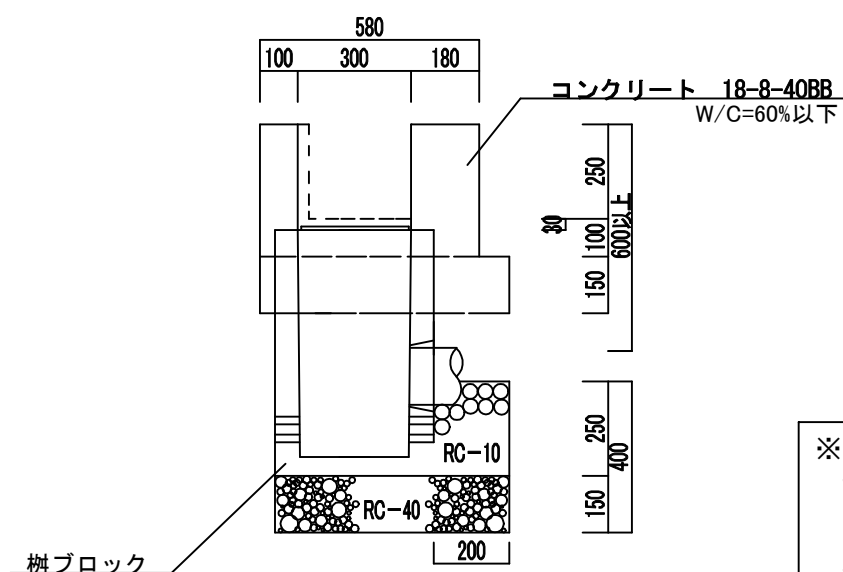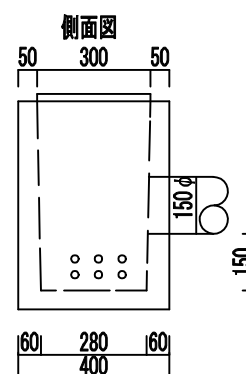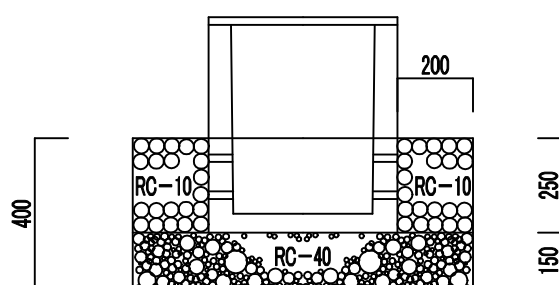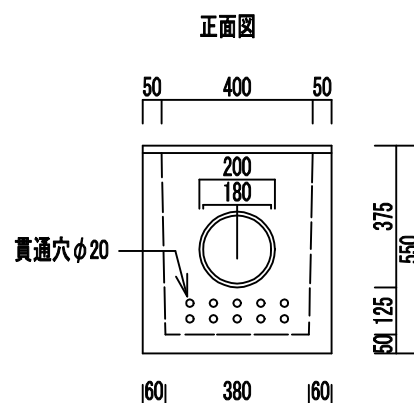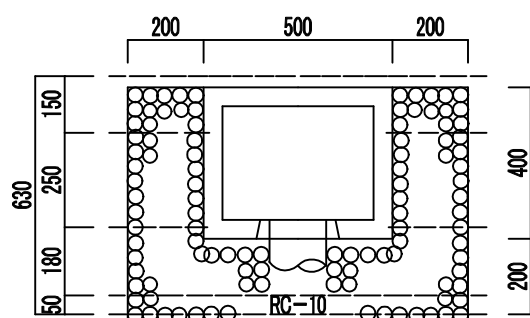

樹蓋(FC20)280×490



※安威川以北 透水雨水枡
 安威川以南 非透水雨水枡
 とする。尚、非透水雨水枡は
 RC-10は不要とし、貫通穴は
 埋めること。

別図6




組立マンホール標準図

(案)

横断面図

平面図

縦断面図

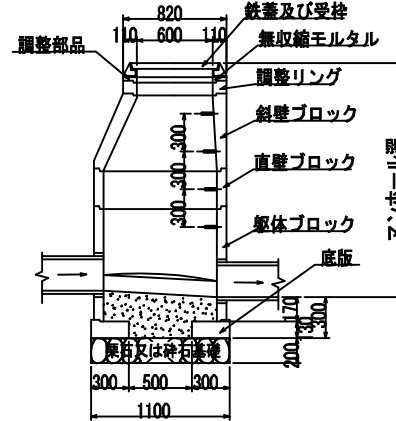

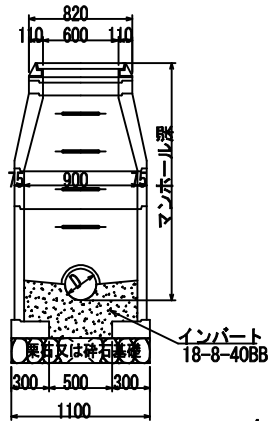


1号組立マンホール

横断面図

平面図

縦断面図

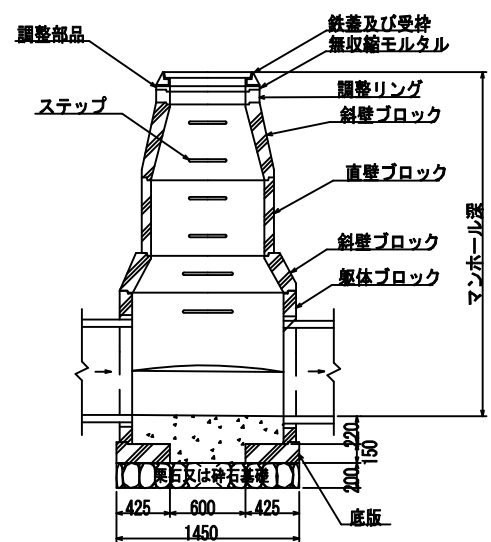

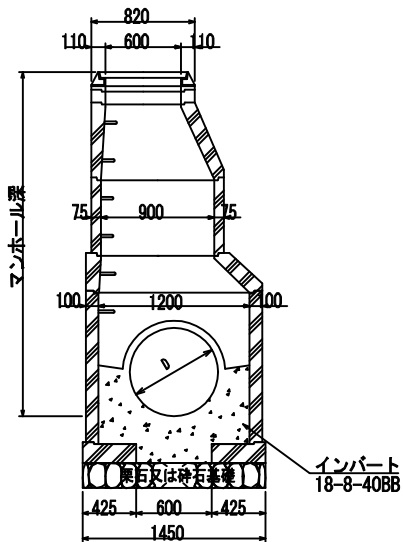


2号組立マンホール

横断面図

平面図

縦断面図

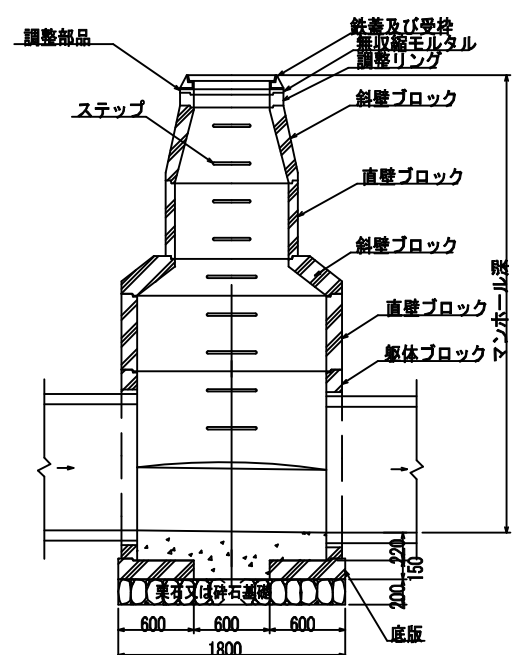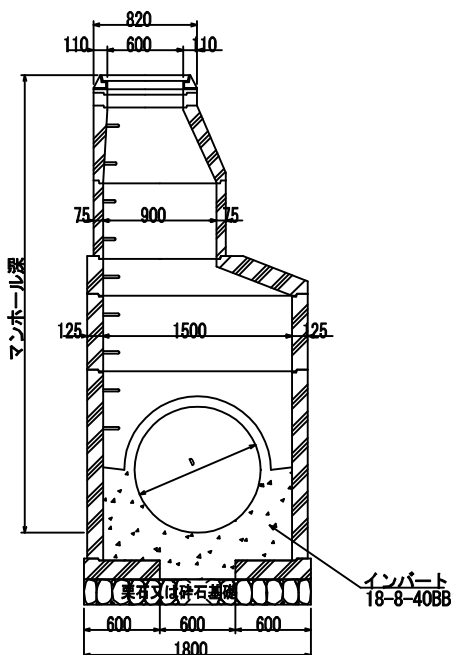


3号組立マンホール

※マンホール深が2.0m以上となる場合には転落防止梯子を設置すること。

別図 7


リブ付硬質塩化ビニル管砕石基礎構造図

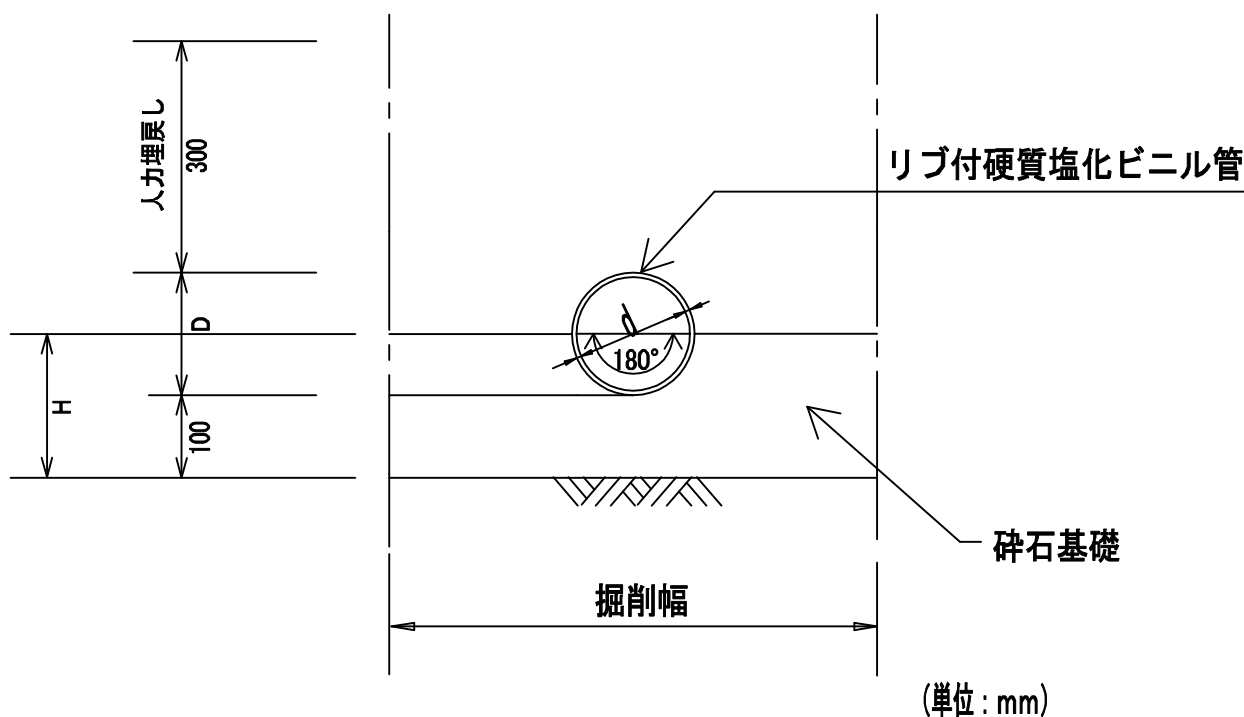


呼び径 d	φ200	φ250	φ300	φ350	φ400	φ450
管外径 D	206	256	307	357	408	458
基礎高 H	253	278	304	329	354	379

別図 8

支管止め施工図

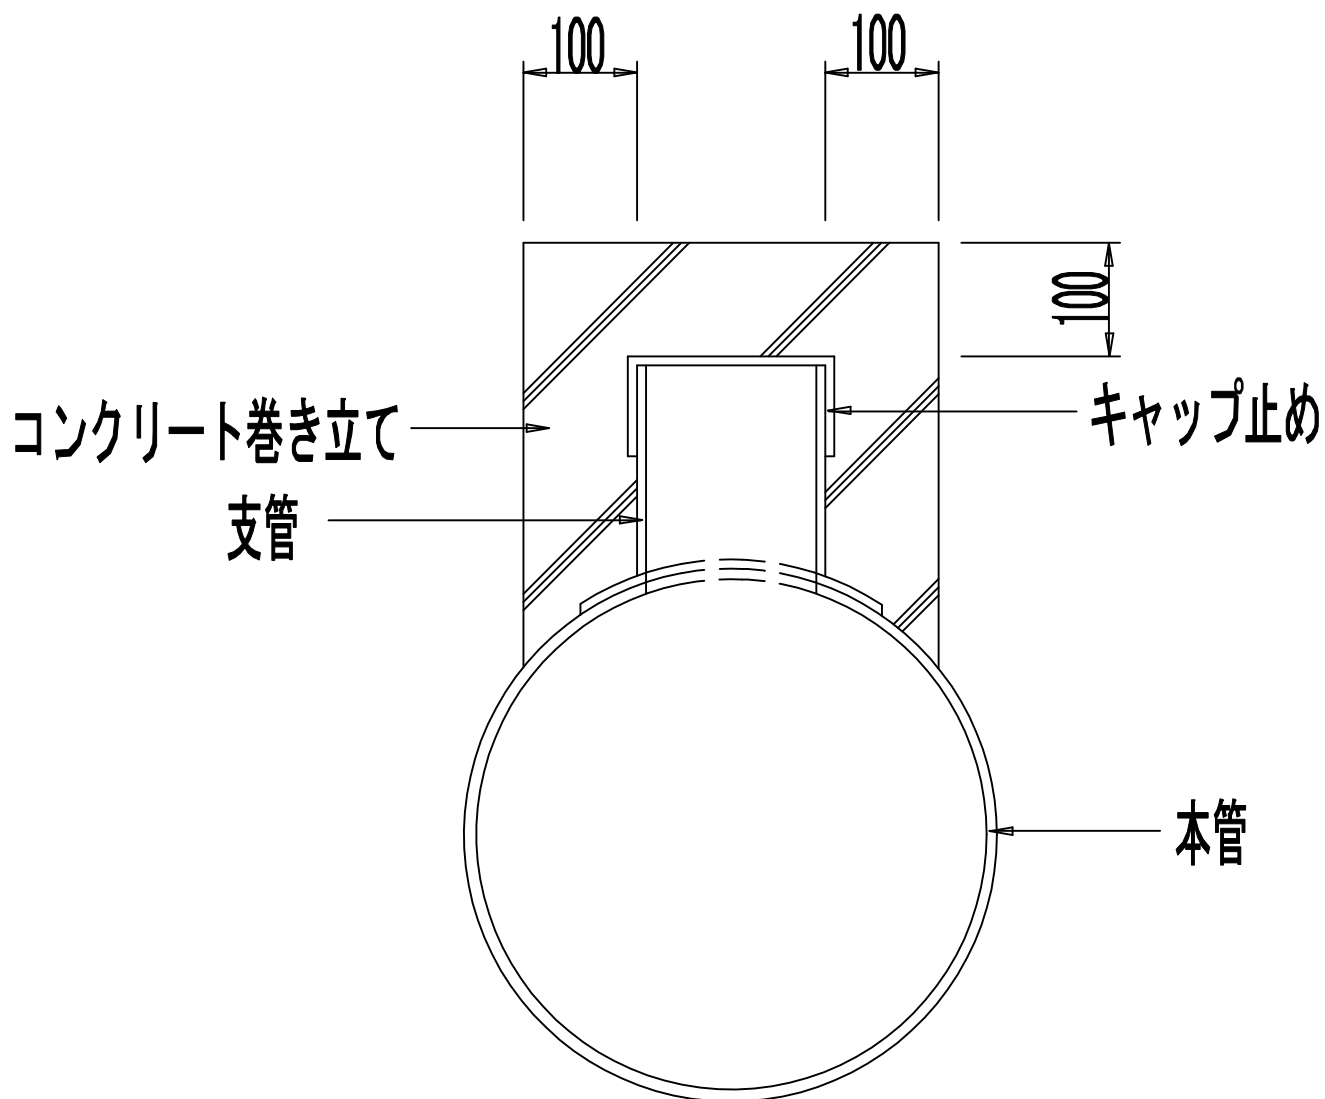


汚（雨）水枳・取付管標準図
断面図

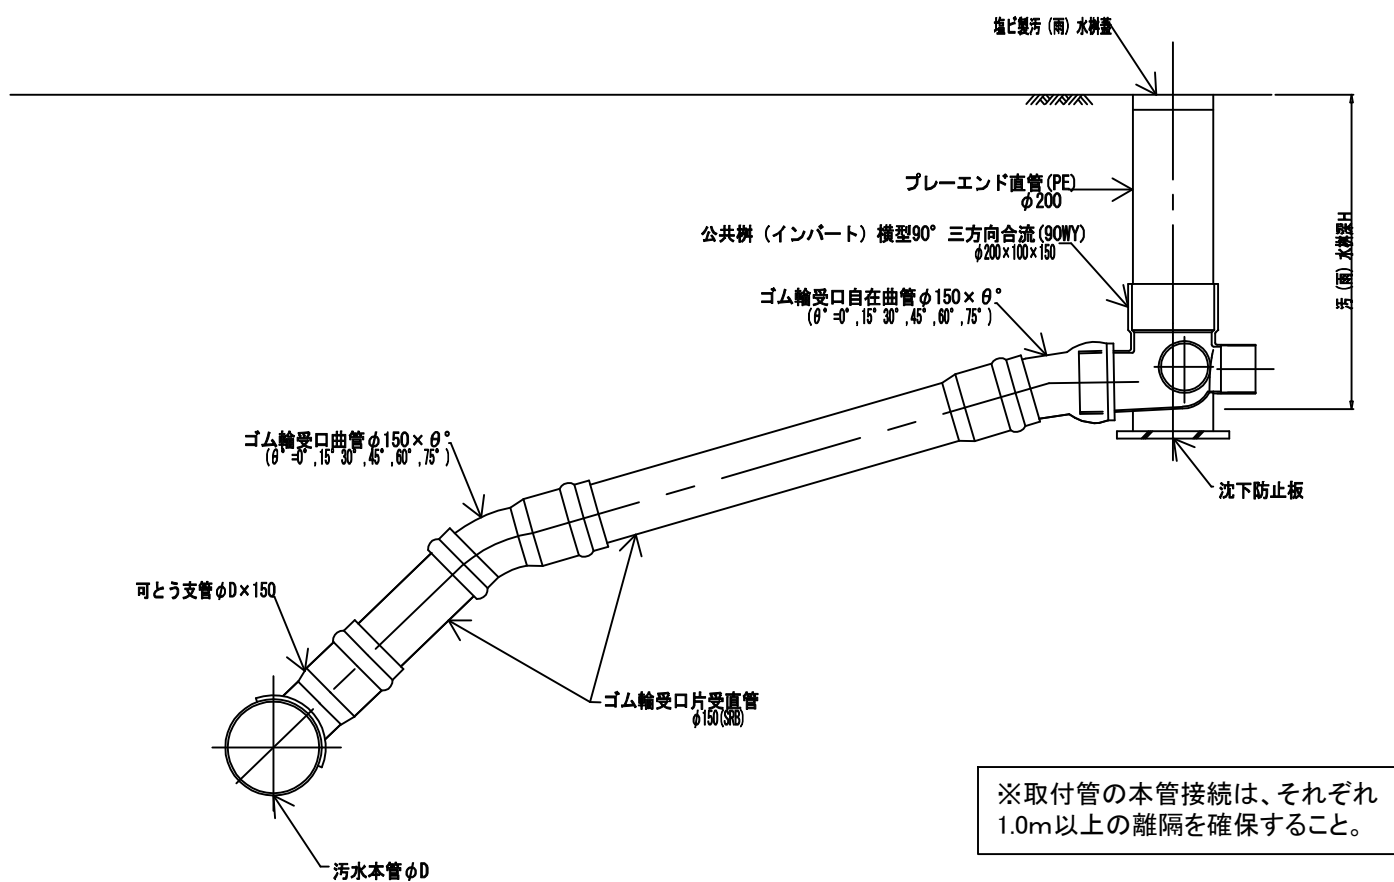


汚（雨）水枳蓋構造図

塩ビ製汚水枳蓋（宅内用）詳細図

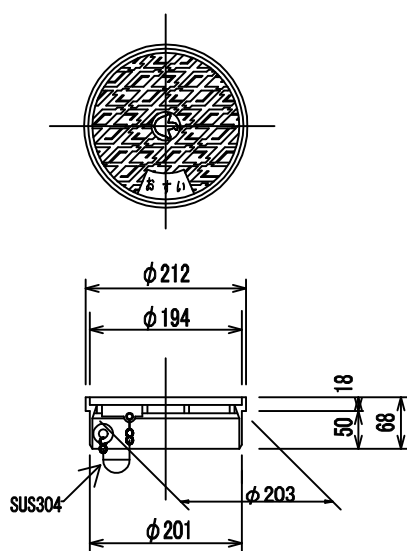

鑄鉄製防護蓋詳細図
(T-25, T-14)

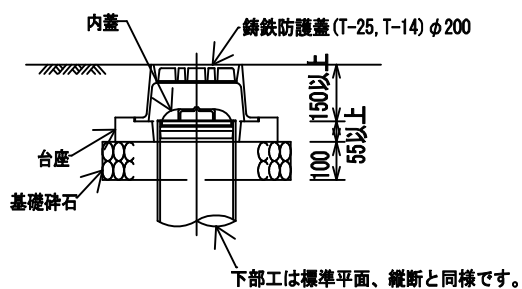

(※寸法は、参考値)