


記号	仕様
—	AOPφ100撤去を示す L=74.0m (石積マント管)
—	給水管VPφ50 撤去を示す
—	給水管VPφ20 撤去を示す
—	給水管 既設のまま
☒	屋外用火栓撤去を示す

※AOP管は石積マント管であるため、撤去及び処分については
 関係法令を遵守の上、適切に処理すること。
 ※屋水器以外の給水管については全て撤去とする。

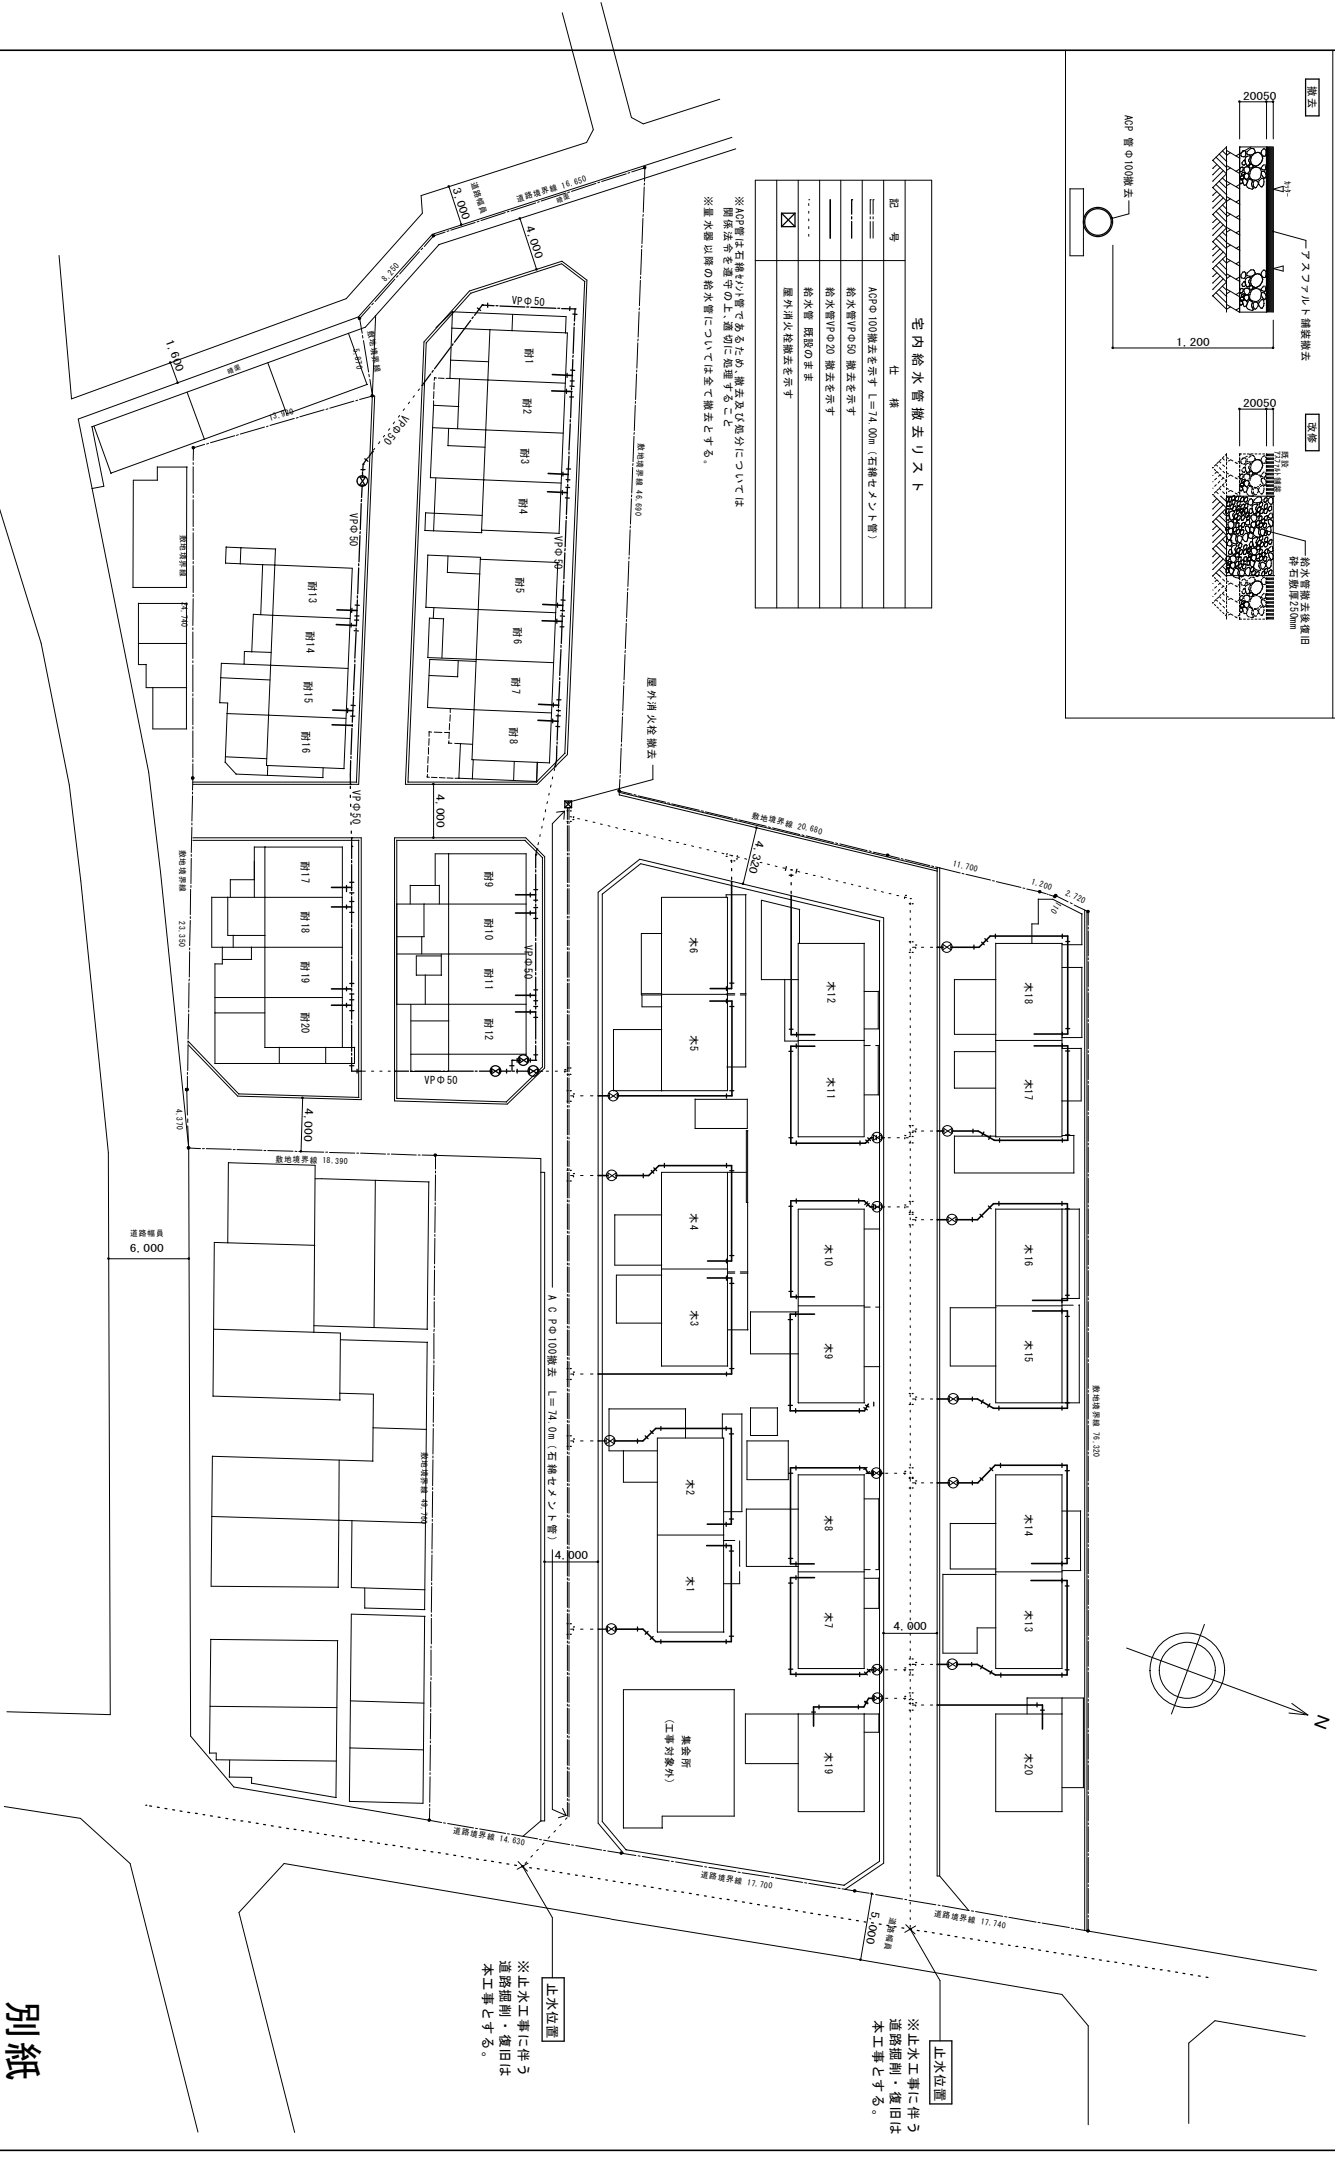

排水撤去配置図 1/200

別紙

工事名	摂津市豊島鶴野々団地解体工事
図面名	排水撤去配置図
縮尺	1:200
設計	株式会社 匠設計
図面番号	A/39
平成	24年 6月

止水位置
 ※止水工事に伴う
 道路掘削・復旧は
 本工事とする。

止水位置
 ※止水工事に伴う
 道路掘削・復旧は
 本工事とする。